ЖКУИ.672333.019 ГЧ

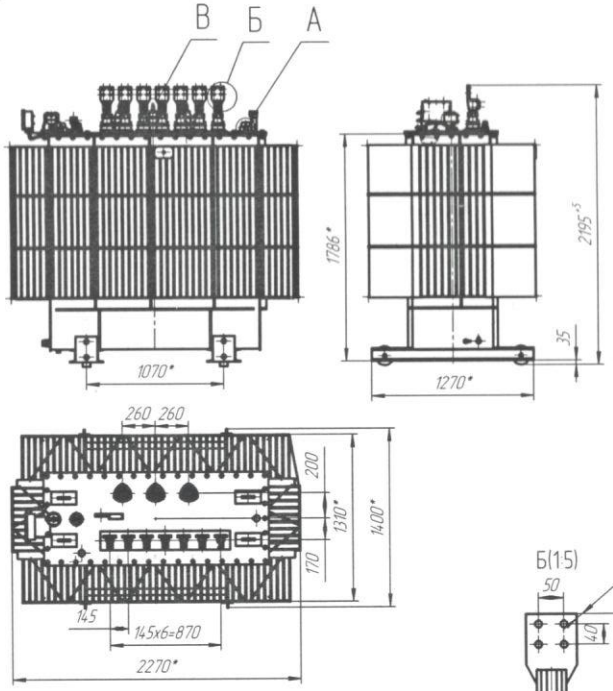

Подъем трансформатора

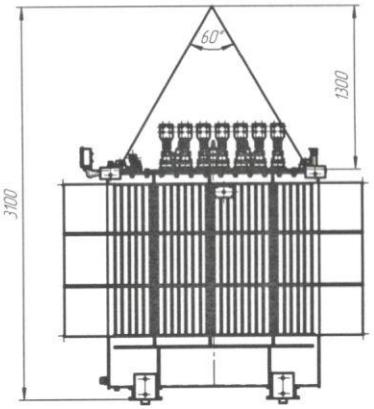

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)



Колея для продольного перемещения

Колея для поперечного перемещения

Таблица 1

Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН, В	Назначение трансформатора
ЖКУИ 672 333.019	Д/Ун-11	400	Для нужд народного хозяйства
-01	Ч/Ун-0		

Б(1:5)



В(1:2)



Крепление активной части к крышке

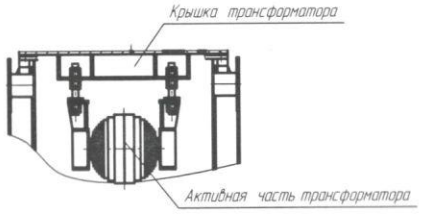

Каток (1:2,5)



А(1:2)



Подъем активной части

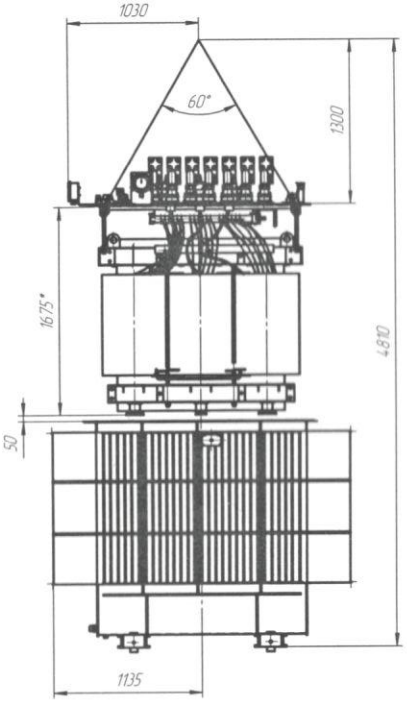

Таблица 2

Наименование	Масса, кг
Часть активная	2847
Крышка с установленными вводами и активной частью	3100
Бак с арматурой и радиаторами	1186
Масло трансформатора	1245
Полная трансформатора	5650

11.04.12

1. Размеры для справок.
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла, крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

					ЖКУИ.672333.019 ГЧ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Спроект.		Бурашкин			Трансформатор ТМГ-2500 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Сапожников				А (Н табл.)		1:20
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					Уменьшенный	ТОО "УТЗ"		
Утв.								

Копировал Формат А1